

Montagem até Fevereiro de 2022.

SUCÇÃO: 3" BSP

RECALQUE: 2.1/2" BSP

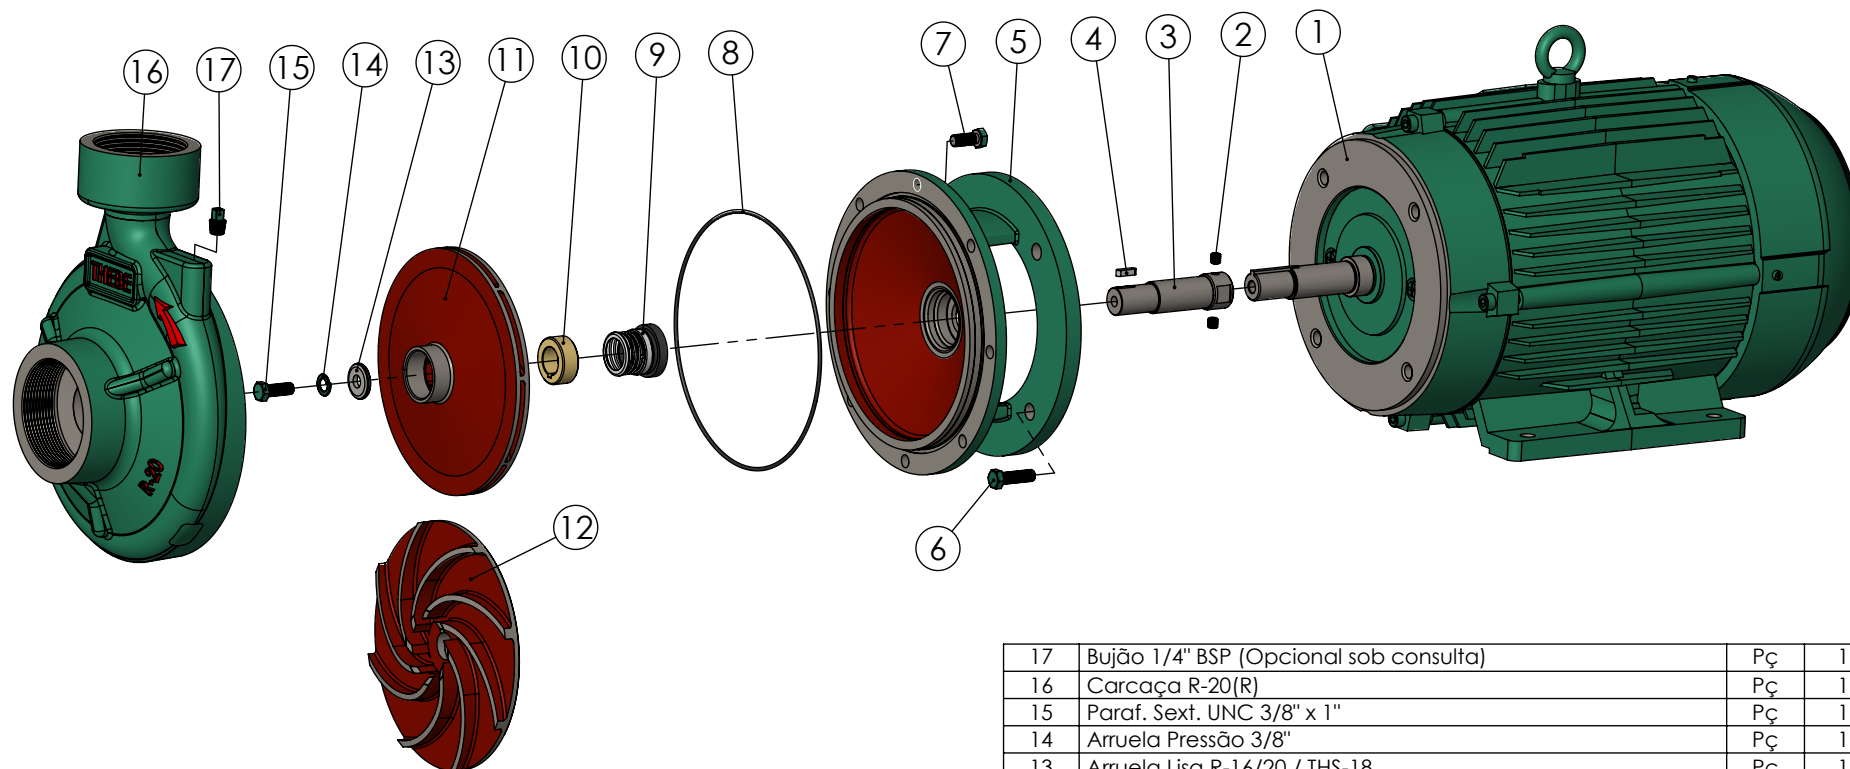


Tabela RF - Rotores Fechado

Modelo	CV	Diâmetro	Código
R-20(R)	7,5	183 x 5	00829
	10,0	192 x 5	00830
	12,5	197 x 5	05041

Tabela RA - Rotores Aberto

Modelo	CV	Código	Diâmetro
R-20 Selo/Gax.	7,5	03397	190 x 6
	10,0	03909	199 x 7

Tabela 1 - Itens 5 e 6

Modelo	CV	Item 5	Item 6	
		Código	Descrição	Código
R-20(R) Trif.	7,5	04584	Paraf. 3/8" x 7/8" UNC	00313
R-20(R) Monof.	7,5	04585	△ Paraf. 1/2" x 1" UNC	△ 10253
R-20(R)	10,0			
R-20(R)	12,5			

Nota:


Para montagem com motor Thebe monofásico 7,5 cv, a montagem é idêntica à montagem 7,5 cv trifásico.

17	Bujão 1/4" BSP (Opcional sob consulta)	Pç	1	00174
16	Carcaça R-20(R)	Pç	1	04455
15	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 1"	Pç	1	00314
14	Arruela Pressão 3/8"	Pç	1	00356
13	Arruela Lisa R-16/20 / THS-18	Pç	1	01302
12	Rotor Aberto R-16/18/20 F: Ø22.22mm	Pç	1	Tab. RA
11	Rotor R-20/18/16 F: Ø22.22mm	Pç		Tab. RF
10	Bucha Latão Encosto Eixo R-16/18/20	Pç	1	00600
9	Selo Mecânico 1" T21	Pç	1	00231
8	Anel O'Ring Ø202.87 x 2.62mm	Pç	1	04795
7	Paraf. Sext. 3/8" x 7/8"	Pç	8	00313
6	Paraf. Sext. UNC (Ver tabela 1)	Pç	4	Tab.1
5	Tampa Intermediária R-20 (R) Selo	Pç	1	Tab.1
4	Chaveta 3/16"	Pç	1	00105
3	Along. R-16/18/20 / RL-14/16 (Bomba s/ Motor)	Pç	1	04805
2	Paraf. Allen 5/16" x 5/16" S/C UNC	Pç	2	00335
1	Motor Elétrico IP-55	Pç	1	- -
Pos.	Descrição	Unid.	Qtde	Código

thebe BOMBAS HIDRÁULICAS	EXECUTADO	Ivo Gilberto	03/02/13						
	VERIFICADO	A.P.Scarpel	27/02/13						
	APROVADO	Garcia	27/02/13						
EBARA CORPORATION		NOME	DATA CRIAÇÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO	LOCAL	Nº DOCUM.	DATA	APROVADO

Bomba R-20(R) Motor IP-55

DESENHO Nº
584205



ESCALA: 1:6

Em caso de dúvidas pergunte!

MATERIAL :

PESO:

FOLHA 1 de 1

UNID.: Milímetro (mm)